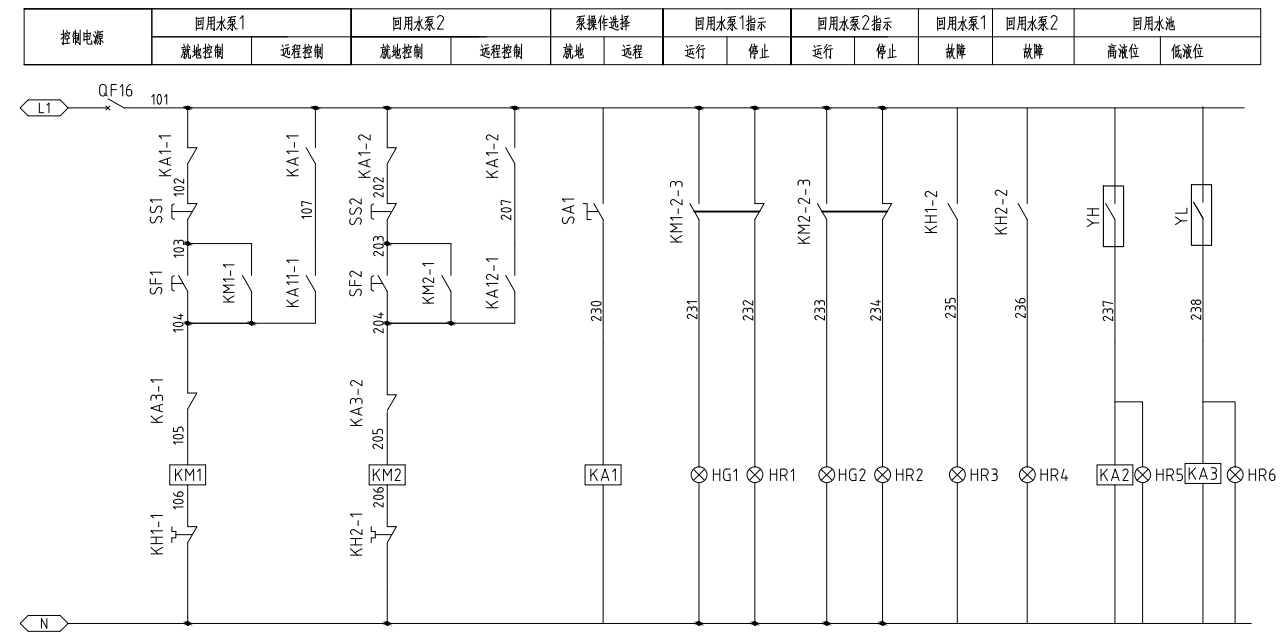
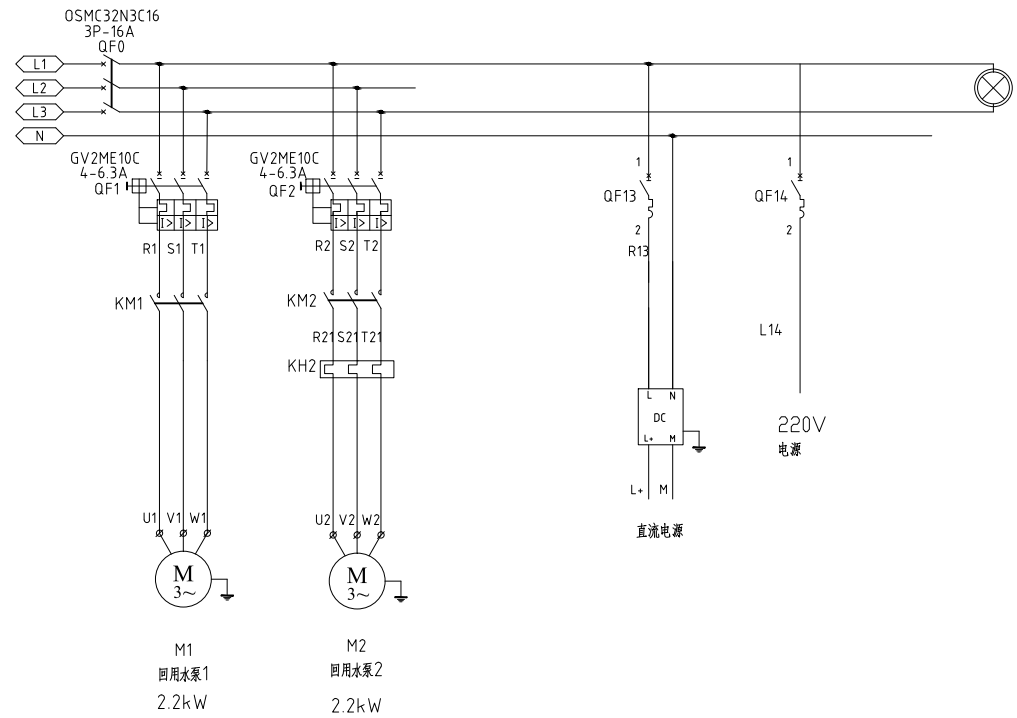



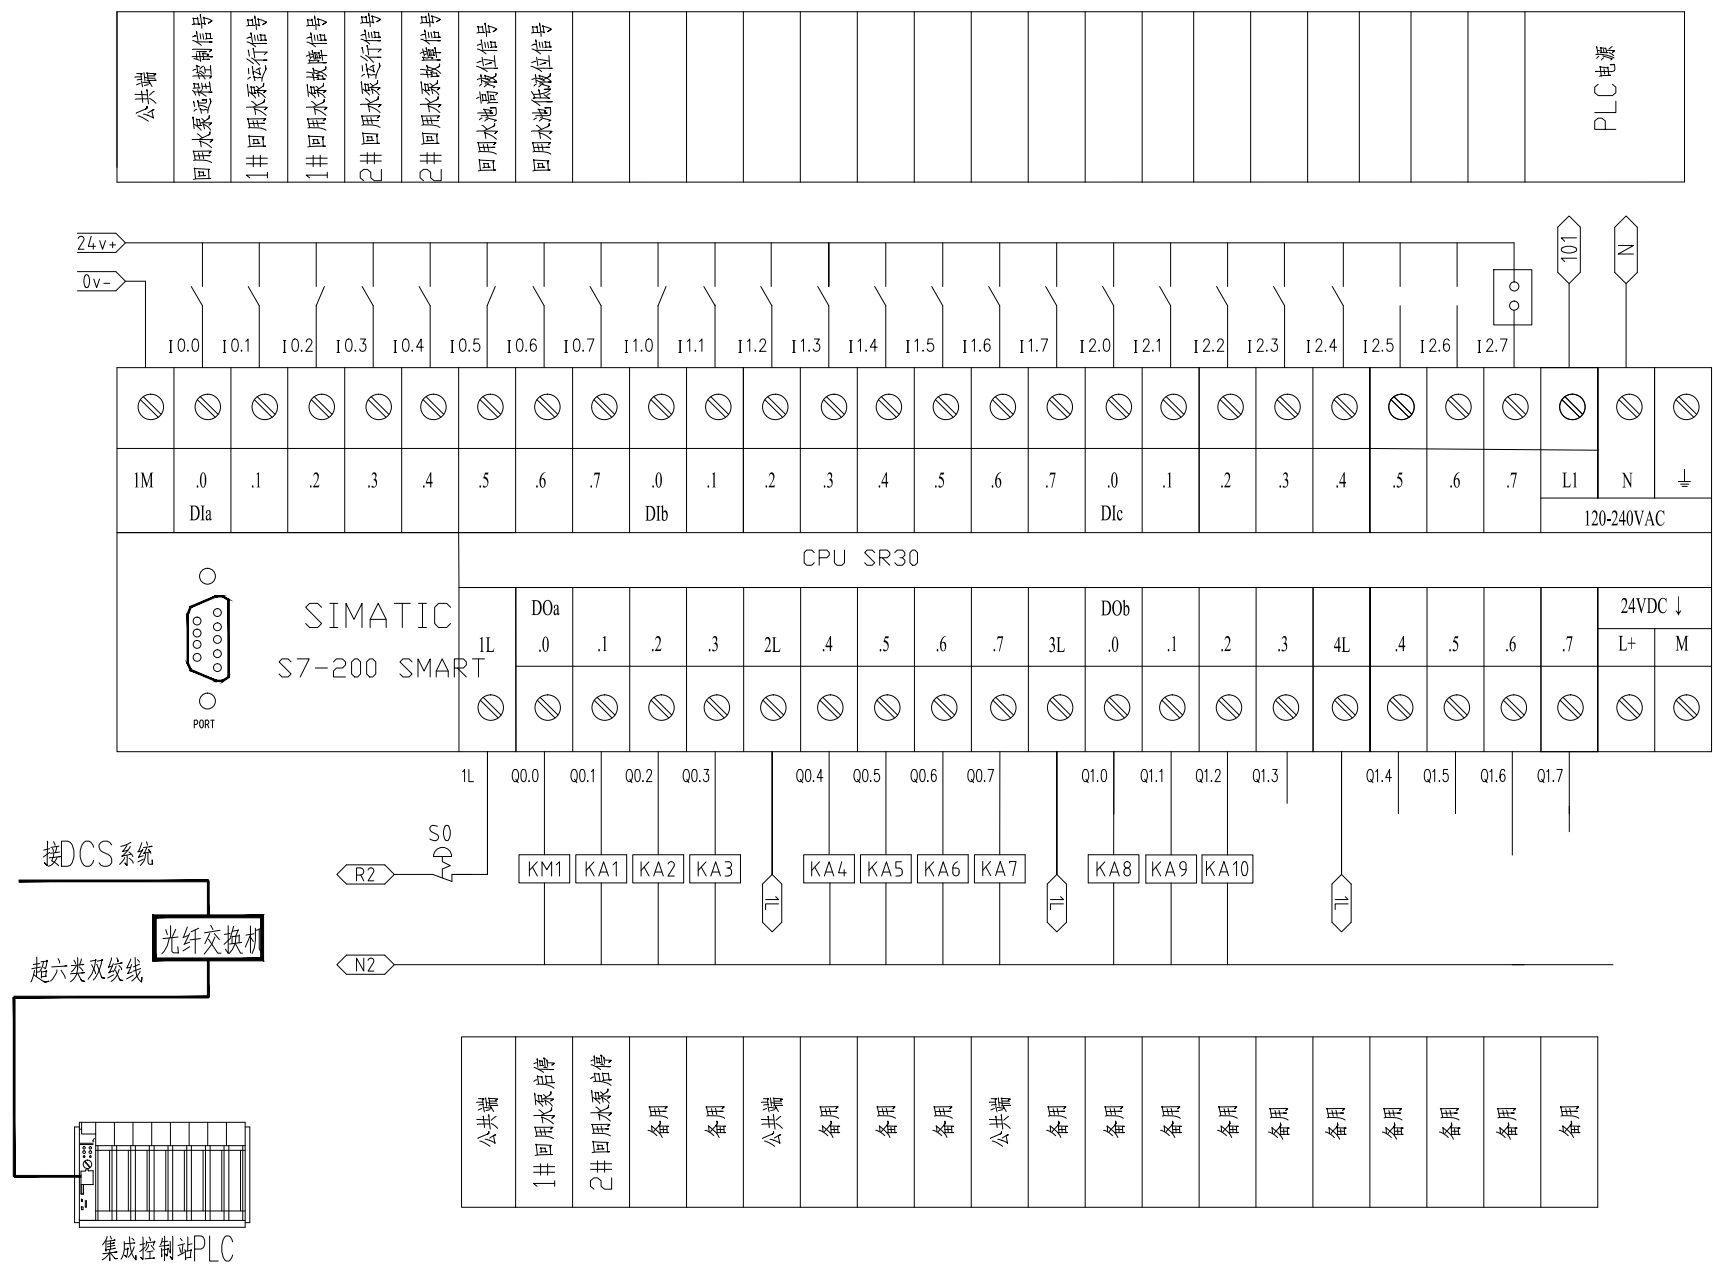
会签专业	会签者	日期	会签专业	会签者	日期


[illegible]

注：回用水泵室外控制箱采用不锈钢，IP54

核 准			 中国电建 POWERCHINA	华东勘测设计研究院有限公司 HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED						
核 定										
审 查	姚 帅	姚 帅	专 业	电 气	工程设计资质证书编号:综合甲级 A133000751    发证单位:住房和城乡建设部    未盖出图章本图无效					
校 核	姚 帅	姚 帅	阶 段	施工图	项目	南浔生态宜居排水系统改造工程——金象湖、草漾漾及周边河道（清水入城先行段）生态修复项目设计		子项	降浊活水工程	
设 计	彭铮铮	彭铮铮	项目负责	李华斌	李华斌	回用水泵配电系统图			图号	HE1074J-15D7.1-03-04-21
制 图	彭铮铮	彭铮铮	专业负责	彭铮铮	彭铮铮				日期	2024年01月

会 签 专 业	会 签 者	日 期	会 签 专 业	会 签 者	日 期



核 准			 中国电建 POWERCHINA		华东勘测设计研究院有限公司 HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED				
核 定									
审 查	姚 帅	姚 帅	专 业	电 气	工程设计资质证书编号:综合甲级 A133000751    发证单位:住房和城乡建设部    未盖出图章本图无效				
校 核	姚 帅	姚 帅	阶 段	施 工 图	项 目	南河生态宜居排水系统改造工程—金象湖、草荡漾及 周边河道（清水入城先行段）生态修复项目设计		子项	降浊活水工程
设 计	彭铮铮	彭铮铮	项目负责	李华斌	李华斌	RIO站电气图		图号	HE1074J-15D7.1-03-04-22
制 图	彭铮铮	彭铮铮	专业负责	彭铮铮				彭铮铮	日期